

# 1号消火栓

INDOOR HYDRANT BOX

## 1号消火栓の設置基準


1. 屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から1のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けること。
2. 屋内消火栓の開閉弁は床面からの高さが、1.5m以下の位置に設けること。
3. 水源の水量は、 $2.6\text{m}^3 \times$  消火栓設置個数(最大2)。
4. 屋内消火栓設備は、いずれの階においても、当該階のすべての屋内消火栓(設置個数が2を超えるときは2個とする。)を同時に使用した場合に、それぞれのノズルの先端放水圧力が0.17MPa以上で、かつ、放水量が130ℓ/min以上の性能とすること。
5. 屋内消火栓箱には、その表面に「消火栓」と表示すること。

### DB1-T2 2段・単独型



H1300×W750×D180

### 内部格納状態

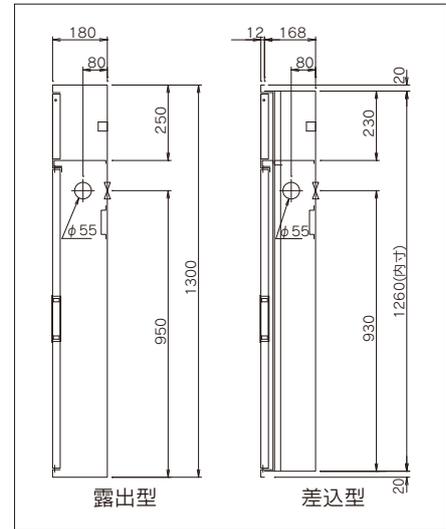

### 仕様

格納品	40A×90°	バルブ(2.0MPa)	1個
	40A×φ13	ノズル	1本
	40A×23R	ホース架	1本
	40A×15m	ホース	2本
材料	①1.6t亜鉛メッキ鋼板	塗装	メラミン樹脂焼付仕上げ
	②溶融5%アルミ・亜鉛合金メッキ鋼板	塗装	メラミン樹脂焼付仕上げ
	③1.5tSUS304	ヘアライン仕上げ	又はメラミン樹脂焼付仕上げ
塗色	御指定色		
標示	明朝体白文字		



※火報部品は別売

### DB1X-T2 2段・単独型(関東仕様)



H1300~1350×W750×D180

### 内部格納状態

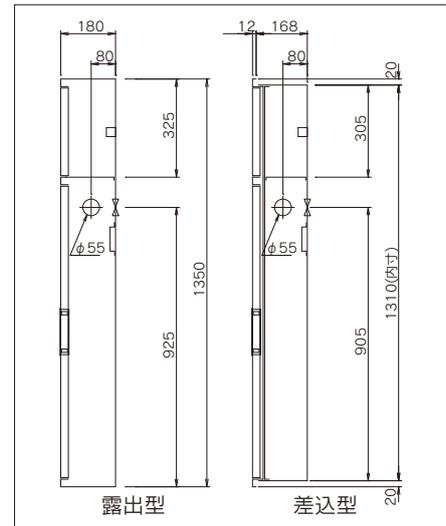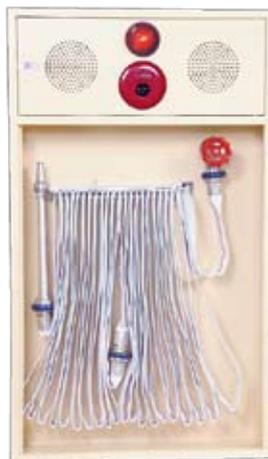

### 仕様

格納品	40A×90°	バルブ(2.0MPa)	1個
	40A×φ13	ノズル	1本
	40A×23R	ホース架	1本
	40A×15m	ホース	2本
材料	①1.6t亜鉛メッキ鋼板	塗装	メラミン樹脂焼付仕上げ
	②溶融5%アルミ・亜鉛合金メッキ鋼板	塗装	メラミン樹脂焼付仕上げ
	③1.5tSUS304	ヘアライン仕上げ	又はメラミン樹脂焼付仕上げ
塗色	御指定色		
標示	明朝体白文字		

※火報部品は別売

※上記図面寸法は標準図を示す。

※記載事項は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。